

Устройство управления ПК-18К-N

Устройство управления ПК-18К-N предназначено для обеспечения связи ретранслятора с ПЦН через двухпроводную выделенную линию сигналами с несущей частотой 18 кГц. Расположение основных элементов устройства управления представлено на рисунке Г.1.

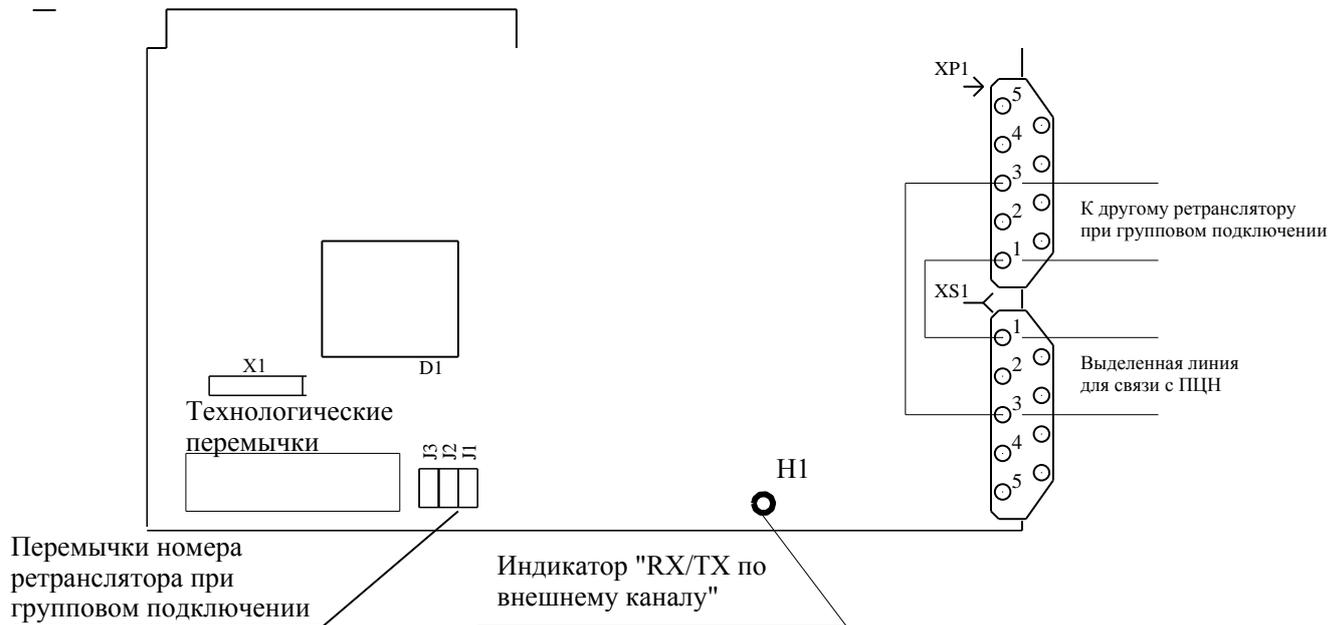


Рисунок Г.1 – Расположение основных элементов устройства управления УУ-18К

При групповом подключении ретрансляторов на одну линию (до 4 штук) следует установить номер для каждого ретранслятора перемычками J1... J3. Соответствие положения перемычек номерам приведено на рисунке Г.2.




Рисунок Г.2 – Соответствие перемычек номерам ретранслятора