

Устройство управления ПК-С-НЧ/4П

Устройство управления ПК -С-НЧ/4П предназначено для обеспечения связи ретранслятора с ПЦН через двухпроводную выделенную линию низкочастотными модемными сигналами по протоколу «Селена». ПК -С-НЧ/4П может также работать в режиме четырехпроводной линии. Расположение основных элементов устройства управления для режима двухпроводной линии представлено на рисунке 1.

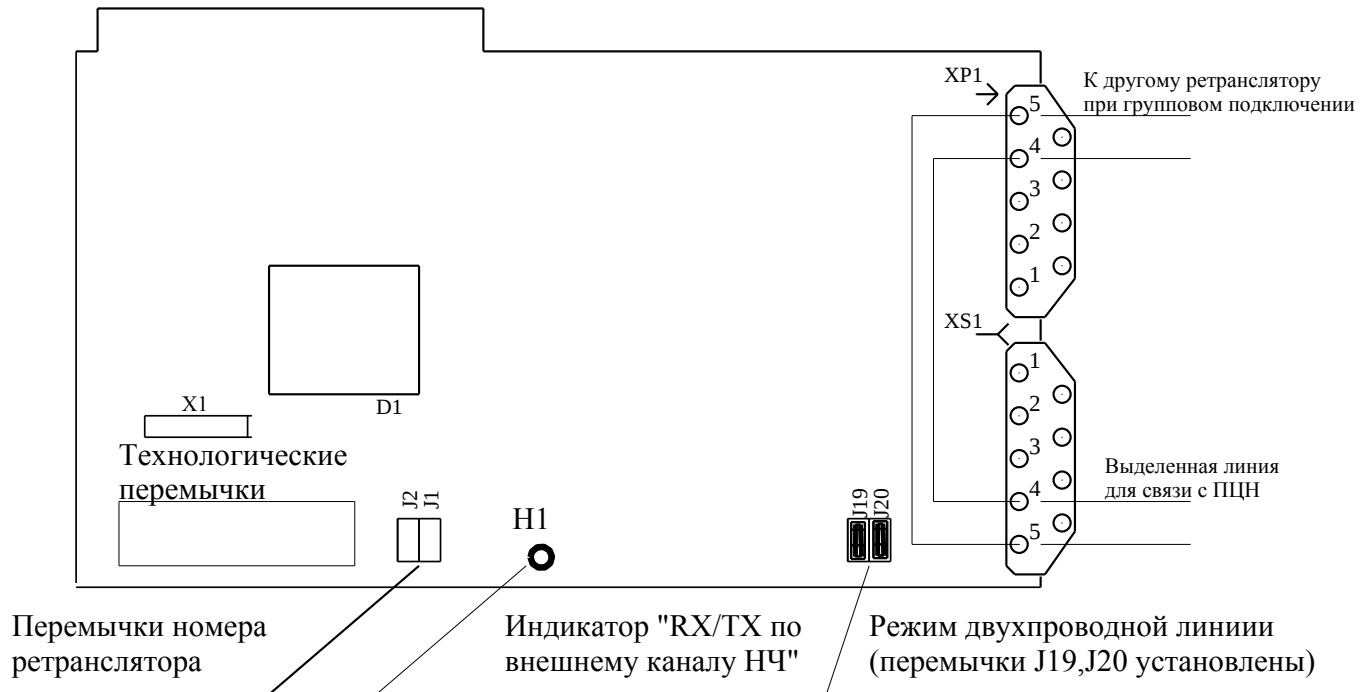


Рисунок 1 – Расположение основных элементов устройства управления для режима двухпроводной линии

Расположение основных элементов устройства управления для режима четырехпроводной линии представлено на рисунке 2.

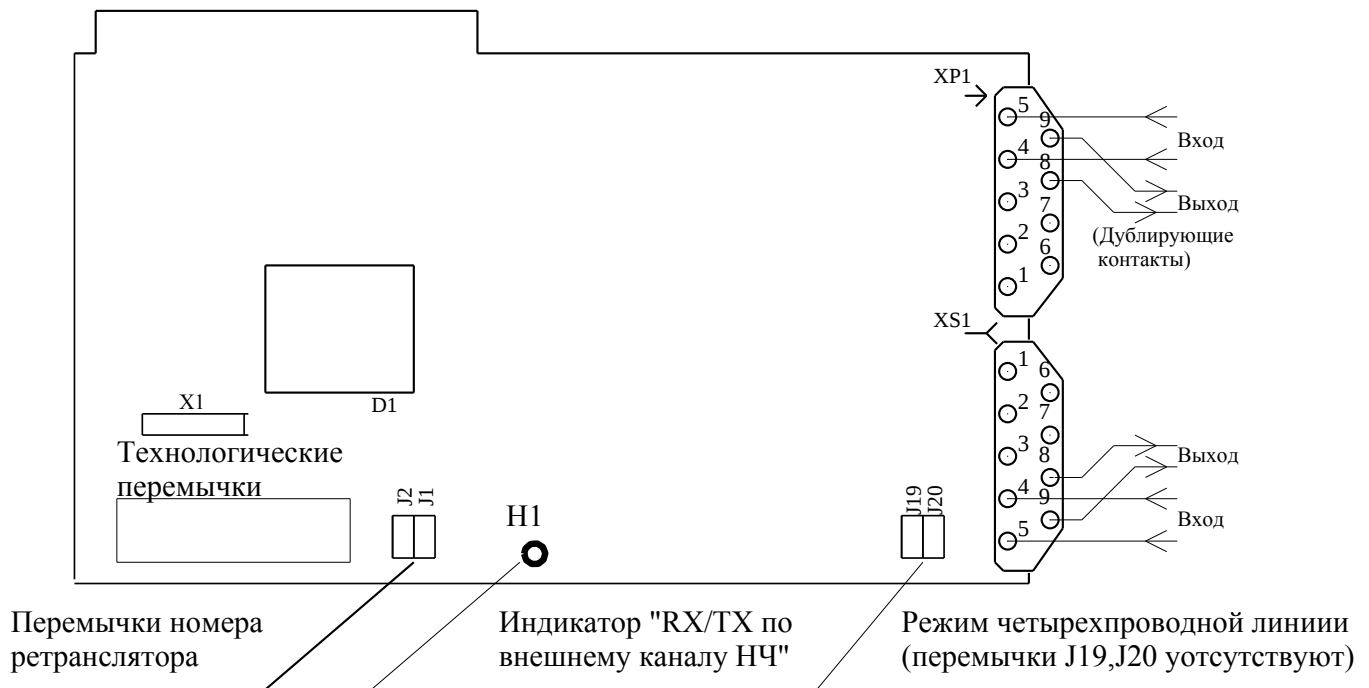


Рисунок 2 – Расположение основных элементов устройства управления для режима четырехпроводной линии

Согласно протоколу «Селена» следует установить номер для каждого ретранслятора перемычками J1... J2. Соответствие положения перемычек номерам приведено на рисунке 3.

0	J1	J2
1		
2		
3		

Рисунок 3 – Соответствие перемычек номерам ретранслятора